OZNACZENIE NA RYS.		Wd1	Wd2	Wd3	Wd4	Wd5	Wd6	Wd7	Wd8	Wd9	Wd10
ZESTAWIENIE WITRYN DYMOSZCZELNYCH SCHEMAT		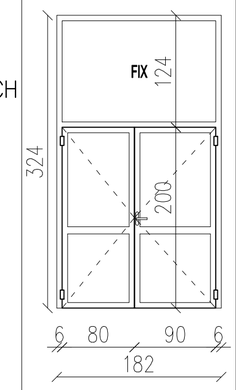	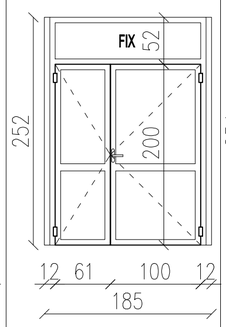	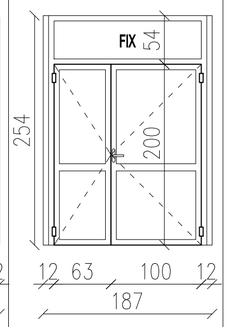	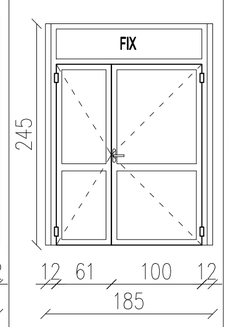	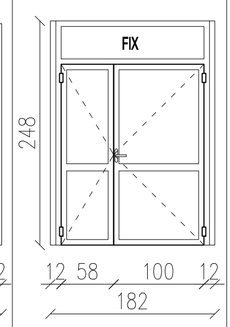	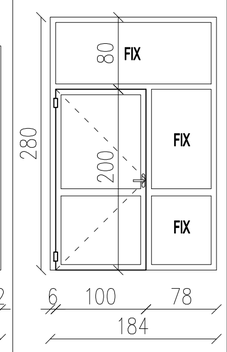	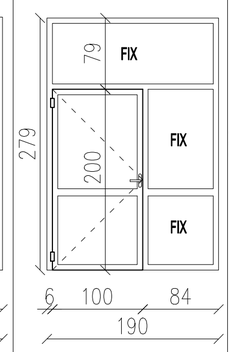	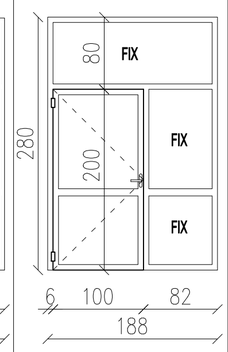	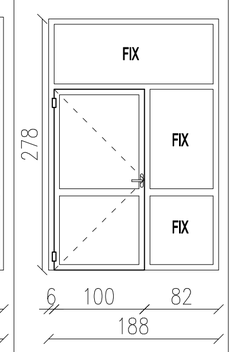	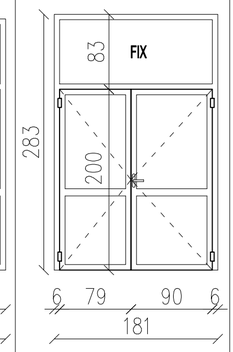
SCHEMAT SPOSOBU OTWIERANIA											
		– skrzydło "80" otwierane pod kątem 90° – skrzydło "90" otwierane pod kątem 180°	–skrzydło "61" otwierane pod kątem 90° –skrzydło "100" otwierane pod kątem 180°	–skrzydło "63" otwierane pod kątem 90° –skrzydło "100" otwierane pod kątem 180°	–skrzydło "61" otwierane pod kątem 90° –skrzydło "100" otwierane pod kątem 180°	–skrzydło "58" otwierane pod kątem 90° –skrzydło "100" otwierane pod kątem 180°	–skrzydło "100" otwierane pod kątem 180°	–skrzydło "100" otwierane pod kątem 180°	–skrzydło "100" otwierane pod kątem 180°	–skrzydło "100" otwierane pod kątem 180°	–skrzydło "79" otwierane pod kątem 180° –skrzydło "90" otwierane pod kątem 90°
Lokalizacja w budynku:		korytarz 13d/13f – parter	korytarz 114b/132a – I piętro	korytarz 214b/232a – II piętro	korytarz 314b/332a – III piętro	korytarz 414/433 – IV piętro	korytarz 01b/01c – parter	korytarz 100b/100c – I piętro	korytarz 200b/200c – II piętro	korytarz 300b/300c – III piętro	korytarz 400b/400c – IV piętro
Wymiary w św. otworu w murze	SoxHo	182x324	185x252	187x254	185x245	182x248	184x280	190x279	188x280	188x278	181x283
Wymiary w świetle ościeżnicy	S/H	– (170/200) (*) w nawiasie podano wymiar otworu drzwiowego w świetle, po otwarciu drzwi	– (161/200) (*) w nawiasie podano wymiar otworu drzwiowego w świetle, po otwarciu drzwi	– (163/200) (*) w nawiasie podano wymiar otworu drzwiowego w świetle, po otwarciu drzwi	– (161/200) (*) w nawiasie podano wymiar otworu drzwiowego w świetle, po otwarciu drzwi	– (158/200) (*) w nawiasie podano wymiar otworu drzwiowego w świetle, po otwarciu drzwi	– (100/200) (*) w nawiasie podano wymiar otworu drzwiowego w świetle, po otwarciu drzwi	– (100/200) (*) w nawiasie podano wymiar otworu drzwiowego w świetle, po otwarciu drzwi	– (100/200) (*) w nawiasie podano wymiar otworu drzwiowego w świetle, po otwarciu drzwi	– (100/200) (*) w nawiasie podano wymiar otworu drzwiowego w świetle, po otwarciu drzwi	– (169/200) (*) w nawiasie podano wymiar otworu drzwiowego w świetle, po otwarciu drzwi
Ilość szt.	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Uwagi:		Witryny wewnętrzne o profilach stalowych lakierowanych w kolorze białym, z wypełnieniem szkłem bezpiecznym w klasie dymoszczelności Sa i Sm. Drzwi projektowane bez progów, z tzw. automatyczną listwą opadającą, zapewniająca szczelność drzwi po ich zamknięciu. Drzwi należy wyposażyć w elektrotrzymacze i samozamykacze. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych – samozamykacze sekwencyjne.									

UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURU NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE !!!

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI, PO OTWARCIU, NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY TJ.:
- min. 90cm dla drzwi 90/200 oraz min. 80cm dla drzwi 80/200,
I WYSOKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY TJ. MIN. 200cm !!!

"PROJEKT - M"
CZESŁAW MYSONA
NADZORY I PROJEKTY BUDOWLANE
SIEDZIBA - 58-560 JELENIA GÓRA ul. LELEWELA 9
PRACOWNIA - 58-500 JELENIA GÓRA ul. WOLNOŚCI 150
TEL. 0*75/7550049 TEL. KOM. 0604915226
e-mail: projekty@onet.PL

OBIEKT:	**SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSW "AGAT" UL. CERVI 14, 58-560 JELENIA GÓRA**		STADIUM:
TYTUŁ RYS.:	**ZESTAWIENIE STOLARKI - WITRYNY DYMOSZCZELNE**		BRANŻA: ARCH. - BUD.
INWESTOR:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSW "Agat", ul. Cervi 14, 58-560 Jelenia Góra		SKALA: 1:50
PROJEKTANT:	spec. konstrukcyjno - budowlana tech.bud. Czesław Mysona	2687/94 DOS/BO/0532/01	RYS. NR **A13**
ASYSTENT PROJEKTANTA:			